



شرکت مهندسی صبا تام صنعت


www.sabatam.com




We Work For Your Safety

شرکت مهندسی صباتام صنعت

مشاور ، طراح و تامین کننده تجهیزات گازرسانی و آتشنشانی
نمایندگی انحصاری از معتبر ترین تولیدکنندگان اروپا و آسیا در عرصه های مختلف
ایمنی ساختمان از جمله :
سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک (اسپرینکلرها) - شیر آلات حساس به زلزله
بوستر پمپ های آتش نشانی - شیر آلات آتشنشانی - چراغهای اضطراری
پوشش های مقاوم حریق و
کلیه محصولات این شرکت مورد تأیید سازمان آتشنشانی و دارای توکن اداره ی گاز می باشد.
کلیه محصولات دارای استانداردها و تأییدیه های جهانی
EVPU , UL , NFPA , CE , FM , TSE , LPCB , NSF ,
می باشد.

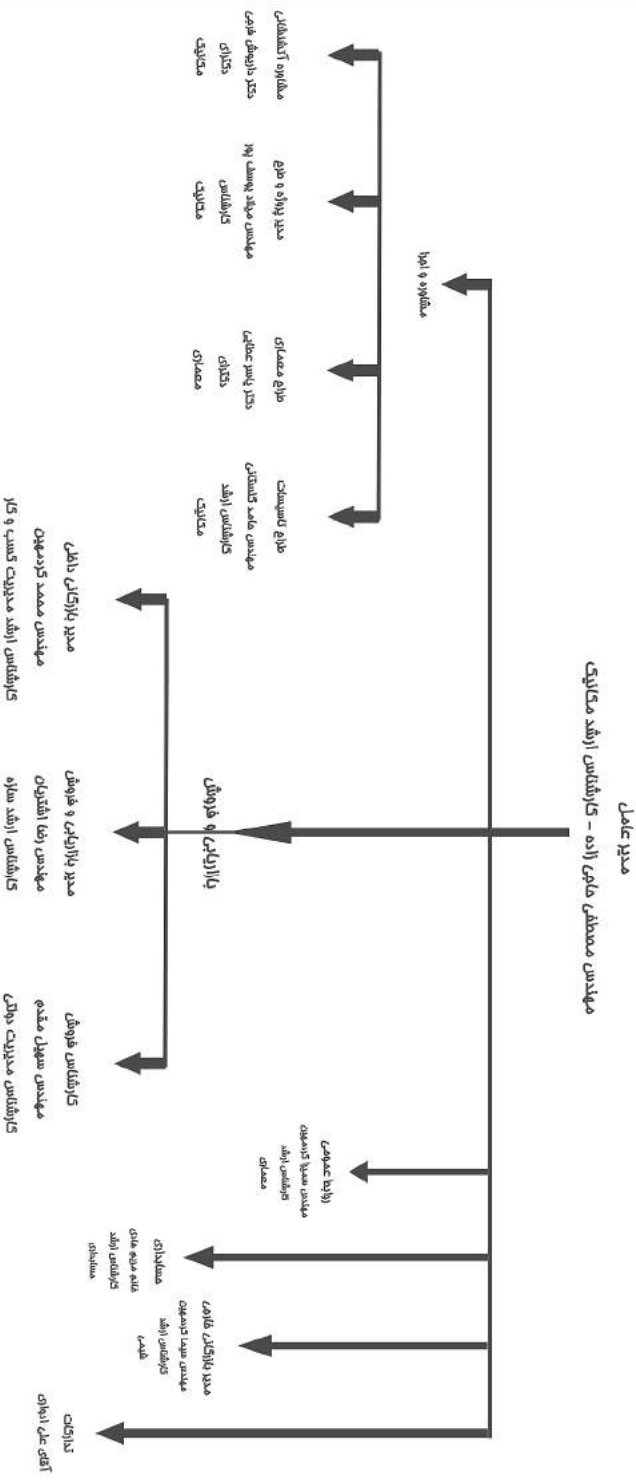

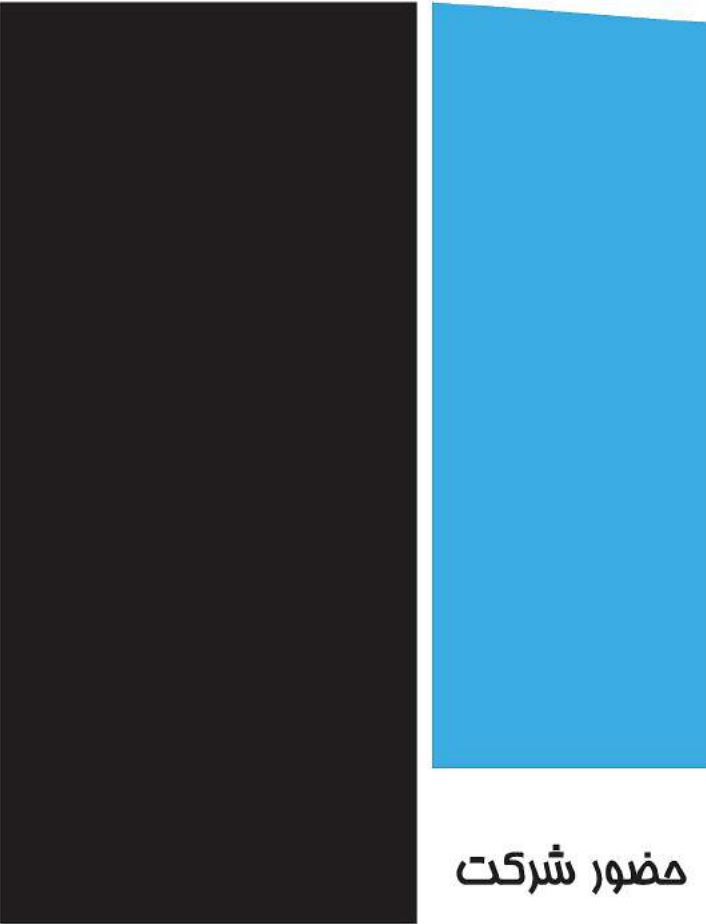


مضور شرکت

مهندسی صباتام صنعت


در نمایشگاه های بین المللی



we work for your safety

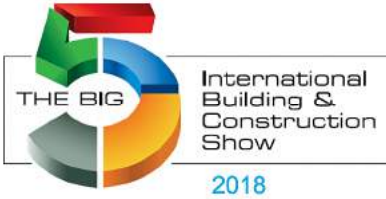

شرکت مهندسی صبا تاهم صنعت در نمایشگاه **BIG5** - دب - ۲۰۱۸

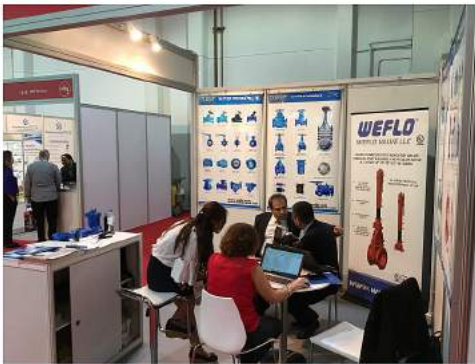

www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش گوجه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱ : فکس: ۲۲۸۴۸۴۰۰ - ۲۱


نمایشگاه تاسیسات اصفهان - دی ۱۳۹۸



we work for your safety

intersec
20
20

نمایشگاه **intersec** - دبی - ۲۰۲۰

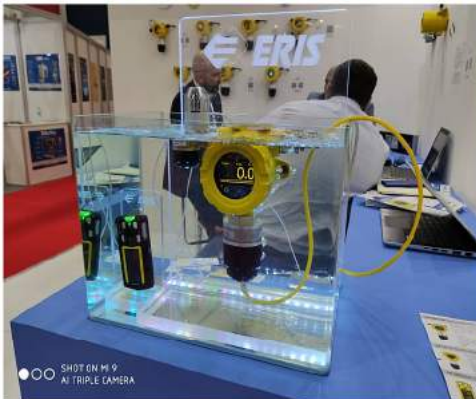

www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱ : فکس: ۲۲۸۴۴۴۰۰ - ۲۱

we work for your safety



شرکت مهندسی صبا تهم در نمایشگاه INTERSEC - دی - ۲۰۱۸



www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱ - فکس: ۲۲۸۴۸۴۰۰ - ۲۱

中国火灾报警系统

شرکت مهندسی ساباتام صنعت در نمایشگاه FIRE ALARM SYSTEM - چین - ۲۰۱۹



we work for your safety

شرکت مهندسی سباتام صنعت در نمایشگاه ایپاس

۱۳۹۸-۱۳۹۷



www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸ - فکس: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۴۰۰

we work for your safety

شرکت مهندسی صبا تام صنعت در نمایشگاه تاسیسات

۱۳۹۸-۱۳۹۷




www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱ فکس: ۲۲۸۴۸۴۰۰ - ۲۱



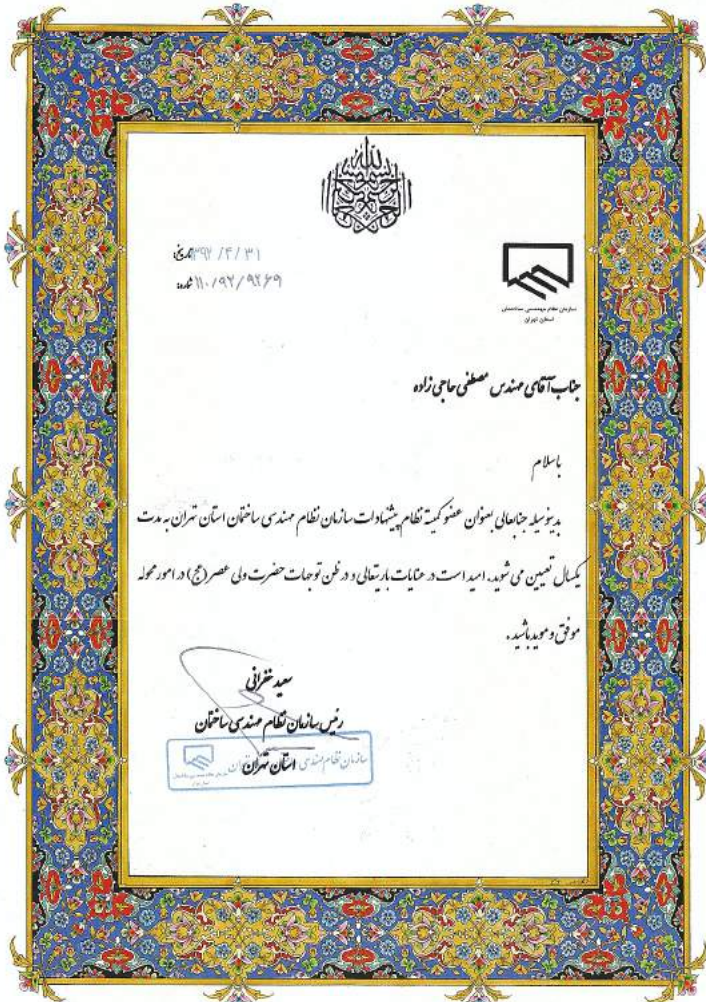

تلفن: شماره ۱ - تلفن مرکزی بخش: ۵۵۲۱۱۳۳۹ - ۵۵۲۸۴۸۴۰ - حق چاپ محفوظ



الخطیب شماره ۱۴۴ اثر عباس خرمی - مشهد: تلفن: ۰۵۱۱)۷۲۴۷۲۷۲ - ۰۹۱۵۳۴۰۴۸ - ج۱ - خط چاپ: مطبوعه

we work for your safety



www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش گوجه ذکایی - بلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸ فکس: ۰۲۱-۲۲۸۴۸۴۰۰

we work for your safety



www.sabatam.com

شریعتی - بالانو از پل سید خندان - نیش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸ فکس: ۰۲۱-۲۲۸۴۸۴۰۰

we work for your safety



www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش گوجه ذکایی - بلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱ فکس: ۲۲۸۴۸۴۰۰ - ۲۱

شرح خدمات

شرکت مهندسی صباتام صنعت



معرفی خدمات شرکت مهندسی صبا تام صنعت :

شرکت صبا تام صنعت متشکل از مهندسین کارآمد و با تجربه در زمینه ی خدمات آتش نشانی و گازرسانی ، افتخار دارد با ارائه خدمات صادقانه و با کیفیت بالا بهترین خدمتگزار صنعت و پروژه های مختلف مسکونی ، اداری و تجاری در زمینه ی آتش نشانی و گازرسانی باشد.

مشاوره و طراحی آتش نشانی و گازرسانی انواع ساختمان ها بخصوص ساختمان های بلند مرتبه و برج ها ، انواع مجتمع های اداری و مسکونی و تجاری از عمده فعالیت های این شرکت می باشد. شرکت مهندسی صبا تام صنعت با تامین کلیه تجهیزات آتشنشانی و گازرسانی ساختمان همراه با اخذ تاییدیه، گامی موثر در زمینه صنعت آتشنشانی و گازرسانی برداشته وهم اکنون با یاری خداوند متعال توانسته ایم به یکی از بزرگترین شرکت های ارائه دهنده خدمات آتشنشانی تبدیل شویم .

مشاوره و خدمات گازرسانی

لوله کشی گاز ساختمان یکی از حساس ترین و مهمترین بخش تاسیسات ساختمان محسوب می شود .
اخذ نائیدیه نظام مهندسی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است .
لذا این شرکت با در اختیار داشتن مهندسین عضو نظام مهندسی که تسلط کامل به قوانین دارند
در زمینه های زیر فعالیت می کنند :
طراحی و نقشه کشی لوله گاز فشار قوی و ضعیف
اجرای لوله کشی گاز فشار قوی ۲ پوند و ۶۰ پوند
اخذ نائیدیه از سازمان نظام مهندسی

مشاوره و خدمات آتش نشانی

مشاوره، نظارت، پیگیری و اخذ تاییدیه سیستم اعلام و اطفای حریق از سازمان آتش نشانی در زیر خلاصه بخشی از شرح خدمات این شرکت در زمینه مشاوره طراحی و نظارت سیستم های آتش نشانی را ملاحظه می نمایید :

تشکیل پرونده و هماهنگی امور اداری پرونده پروژه در سازمان آتش نشانی با اخذ وکالت کاری از کارفرما و یا نماینده قانونی ایشان

طراحی و محاسبات سیستم اعلام و اطفای حریق و ارائه نقشه های مربوطه و تصحیح شماتیک جانمایی طراحی سیستم هایی از قبیل :

فشار مثبت دهلیز پلکان ها، تهویه پارکینگ ها، سیستم پمپاژ و مخازن، شبکه برق اضطراری و....

طراحی و انتخاب نوع خاموش کننده های دستی متناسب، تابلوهای هشدار و... ..

نظارت بر اجرا و تست سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تحویل از پیمانکار

نظارت بر خریداری اقلامی مانند دریهای دودبند، تجهیزات جانبی استخر، دیگر اقلام مورد نیاز بر اساس استاندارد و ... مطابق ضوابط آتش نشانی

اخذ تاییدیه نهایی از سازمان آتش نشانی

طراحی سیستم های آتش نشانی اعلام و اطفاء حریق

از جمله طراحی های لازم در سیستم آتش نشانی که در زیر آورده شده است:

طراحی و تصحیح شماتیک جانمایی سیستم اعلام حریق تمامی ساختمان

طراحی و تصحیح شماتیک جانمایی سیستم اطفاء حریق تمامی ساختمان (شبکه خشک و تر)

طراحی و محاسبه سیستم شبکه آب افشانه اتوماتیک (اسپرینکلر) جهت تمامی پارکینگ ها
طراحی و محاسبه سیستم فشار مثبت جهت باکس پلکان ها
طراحی و محاسبه سیستم تهویه پارکینگ ها
طراحی و محاسبه سیستم تهویه تاسیسات
طراحی و محاسبه سیستم شبکه آتش نشانی و فشار لازم شبکه سیستم پمپاژ مربوط به آن در صورت نیاز
طراحی و محاسبه سیستم کشف و اعلام حریق دستی در پارکینگ ها و انباری ها و استخر
طراحی و محاسبه فشار لازم شبکه آب آتش نشانی
طراحی و محاسبه مخزن مورد نیاز جهت آب آتش نشانی
طراحی و محاسبه سیستم پمپاژ اتوماتیک جهت شبکه آب آتش نشانی. طراحی سیستم های اطفاء گازی
lg55 , Fm200 جهت اتاق سرور، دیتا، برق و ...
اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق
این شرکت دارای اکیپ ها و تکنسین های حرفه ای و با تجربه جهت ارائه بالاترین کیفیت در اجرای
تاسیسات اعلام حریق (برق) و تاسیسات اطفای حریق (مکانیک) طبق آخرین ضوابط بین المللی و
سازمان آتش نشانی می باشد .
که موجب جلب نظر بسیاری از کارفرمایان و مشتریان این شرکت گردیده است.
نگهداری و تعمیرات سیستم های آتش نشانی، اعلام و اطفای حریق
پس از اجرای صحیح این سیستم ها نگهداری و تعمیرات دوره ای آنها، رسیدگی دوره ای به
تجهیزات فاسد شدنی و آماده به کار بودن آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. شرکت صبا تَم صنعت
با در اختیار داشتن کارشناسان و تکنسین های ماهر در زمینه نگهداری سیستم های اعلام و اطفای
حریق - آتش نشانی - توانسته است علاوه بر ارائه خدمات مناسب و حرفه ای در این زمینه به رضایتمندی
عالی از مشتریان خود دست یابد.

لیست محصولات

شرکت مهندسی صباتام صنعت



لیست محصولات شرکت سباتام صنعت :
واردکننده سیستم های :

TSE برند **na-de** دارای تأییدیه

اعلام حریق

- ◀ دتکتور دودی
- ◀ دتکتور حرارتی
- ◀ شاسی اعلام حریق
- ◀ کنترل پنل آدرس پذیر
- ◀ کنترل پنل متعارف

اطفاء حریق

اسپرینکلر **UL** دار برند **ROUCHTEC**

شیر آلات آتش نشانی برند **WEFLO**

- ◀ شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر
- ◀ شیر یکطرفه دودر
- ◀ شیر یکطرفه
- ◀ شیر قطع کن از نوع
- ◀ صافی نوع
- ◀ فلوسویچ
- ◀ Fire Hydrant
- ◀ Vertical Indicator Post
- ◀ Wet Alarm Valve



Al Khoory Pumps پمپ های آتشنشانی برند

- ◀ UL Listed End suction pumps
- ◀ UL Listed and FM approved horizontal split case pumps

واردکننده سیستم های :

تجهیزات گازرسانی

- ◀ شیر برقی برند sismik
- ◀ دکتور گازی برند sismik
- ◀ شیر آلات حساس به زلزله مکانیکال برند sismik
- ◀ شیر آلات حساس به زلزله الکترومکانیکال برند sismik
- ◀ شیر برقی sismik
- ◀ دکتور نشت یاب گاز، منوکسید کربن و ترکیبی sismik

تأییدیه محصولات

شرکت مهندسی صبا تام صنعت

در سایت سازمان آتشنشانی



آدرس سایت انجمن: www.tfpa.ir

فهرست شرکت های فعال ارائه دهنده خدمات آتش نشانی تعیین صلاحیت شده توسط سازمان آتش نشانی :

www.sabtam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نیش کوچه دکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

•تلفون: ۲۲۸۵۵۸۱۸-۲۱

فهرست محصولات اعلام حریق مورد تأیید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی : شرکت مهندسی صبا تانم صنعت وارد کننده محصولات اعلام حریق، برند **na-De** ترکیه

فهرست محصولات اعلام حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران									
ردیف	برند	صفحه	ردیف	برند	صفحه	ردیف	برند	صفحه	ردیف
۱	Advanced	۶۵	۳۰	JALO	۱۳۷	۵۹	Teletek	۶۶	
۲	Agni	۵۰	۳۱	Kentec	۵۲,۶۶	۶۰	Texecom	۱۴	
۳	ampac	۳۱	۳۲	lifeco	۸۸	۶۱	Thermocable	۴۸	
۴	Apollo	۷	۳۳	mavili	۵۴	۶۲	THORN (TYCO)	۲	
۵	Argus	۵۰	۳۴	Morley-IAS	۷۸	۶۳	TANDA-UK	۴۸	
۶	BOSCH	۱۴۹	۳۵	Multron	۱۳۵	۶۴	Tecnofire	۱۷۴	
۷	Bristol	۱۳۳	۳۶	Highly English Electronic Industry Co. Ltd	۱	۶۵	UniPOS	۱۵۹	
۸	BRK-First Alert	۱۰, ۱۲۷	۳۷	Ningbo Siterwell Electronics	۱, ۶۹	۶۶	V_GREAT	۸۹	
۹	Cooper	۸۲	۳۸	NITTAN	۱۳۶	۶۷	VES	۹۰	
۱۰	Cranford Control	۳۱	۳۹	NOVAR GMBH	۱۰۱	۶۸	Vimpex	۳۰	
۱۱	C-Tec	۲۰	۴۰	NSC	۷	۶۹	VRC	۱۰۸	
۱۲	Detectomat	۳۱	۴۱	OlympiaElectronics	۱۰۵	۷۰	xtralis	۸۵	
۱۳	Detectomat	۱۴۱	۴۲	Paradox	۹۹	۷۱	Zeta	۱۲۸	
۱۴	eurotech	۷۵	۴۳	PATOL	۳۰	۷۲	ZITEX	۱	
۱۵	EST	۸۳	۴۴	POLON-ALFA	۱۶۷	۷۳	INIM	۱۶۴	
۱۶	Exir Trading	۸۸	۴۵	Potter	۱۴۵	۷۴	Na-De	۱۶۷	
۱۷	Fike	۲۷	۴۶	Protec	۲۳	۷۵	ariak	۱۶۷	
۱۸	FINDER	۵۲	۴۷	Ravel	۹۰, ۱۰۸	۷۶	LST	۱۷۷	
۱۹	FIREBEAM	۱۰۴	۴۸	Rezontech	۲۰	۷۷	HANWEI	۱	
۲۰	Fire fighting	۱۷	۴۹	SD3	۲۰	۷۸	DETNOV	۱۸۰	
۲۱	Fireguard	۹۴	۵۰	Securitron	۱۳۸	۷۹	FIREANGEL	۱	
۲۲	FIREX-UK	۴۳	۵۱	Sens	۲				
۲۳	FSC EXPORT	۷۴	۵۲	Sentek	۹۸				
۲۴	General Electric/UTC	۱۱۳	۵۳	SHIELD UK	۱۵۸				
۲۵	GENT	۴۹	۵۴	Syncoln	۱-۱۸				
۲۶	GST	۳۶	۵۵	System Sensor	۸۱				
۲۷	Hochiki	۶۱	۵۶	SIEMENS	۱۵۵				
۲۸	Horing	۸۵	۵۷	Schrack-Seconet	۱۶۴				
۲۹	ISST	۴۱	۵۸	Teledata	۱۵۲				

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

توجه: ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل (به استثنای دکتورهای موضعی مونواکسید کربن) براساس تاریخ اعلام و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزات که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشند مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

لطفاً در هنگام خرید کاشف های موضعی گاز مونواکسید کربن (CO) به تاریخ تولید، اعتبار تاریخ نصب و تاریخ انقضاء توجه نمائید.

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	مدل قطعه	تاییدیه	شماره تست	شماره تلفن	شرکت نماینده
Representat	Product Name	Brand	Country	Model	Certificate	Test	Phone	
۱۶۶۵	مژولر رله BX-REL4	Schrack- Seconet	Austria	BX-REL4	VDS	G210134	۸۸۵۰۵۳۰۰۰۳	پایش انرژی مینا
۱۶۶۶	کنترل پنل ۲ زون متعارف	Na.De	ترکیه	FS۲۰۰۰/۲	TSE	۰۰۲۲۹۷-TSE- ۰۲/۰۱	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۶۶۷	کنترل پنل ۴ زون متعارف	Na.De	ترکیه	FS۲۰۰۰/۴	TSE	۰۰۲۲۹۷-TSE- ۰۲/۰۱	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۶۶۸	کنترل پنل ۶ زون متعارف	Na.De	ترکیه	FS۲۰۰۰/۶	TSE	۰۰۲۲۹۷-TSE- ۰۲/۰۱	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۶۶۹	کنترل پنل ۸ زون متعارف	Na.De	ترکیه	FS۲۰۰۰/۸	TSE	۰۰۲۲۹۷-TSE- ۰۲/۰۱	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۶۷۰	دکتور بودی متعارف	Na.De	ترکیه	FD۸۰۲۰	TSE	۰۰۲۲۹۷-TSE- ۱/۲/۰۱	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۶۷۱	دکتور حرارتی متعارف	Na.De	ترکیه	FD۸۰۲۰	TSE	۰۰۲۲۹۷-TSE- ۰۸/۰۱	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۶۷۲	شمعی اعلام حریق	Na.De	ترکیه	FD ۲۰۵۰	TSE-evpu	۰۰۲۲۹۷-TSE- ۰۵/۰۱	۲۲۸۵۵۸۱۸	صبا تام صنعت
۱۶۷۳	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۲ زون	Polon-Alfa	لهستان	IGNIS 2040	CNBOP	1438-CPD- 0243	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار
۱۶۷۴	مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ۸ زون	Polon-Alfa	لهستان	IGNIS 1080	CNBOP	1438-CPD- 0131	۸۶۰۲۰۳۴۷	طراحان نوین راهکار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی:

شرکت مهندسی صبا تانم صنعت وارد کننده محصولات اطفاء حریق :

شیر آلات آتشنشانی **weflo**

ردیف	پرند	صفحه	ردیف	پرند	ردیف
1	اربا کوپلینگ	2	26	SAFEX	109
2	AG Sprinkler	30-31 & 159	27	Sffeco ۱۲۲۰	16
3	Armstrong	26-30	28	Sffeco ۲۲۷	17
4	AYVAZ	96 & 150	29	SHIELD UK	17-19
5	A-C FIRE PUMP SYSTEMS	207	30	SIEX	17-19-20 & 31
6	Bristol	114	31	Sunpool	172-174
7	changred(CD)	37-39	32	SPP	179
8	Chawla (OMEX)	108	33	TYCO	۲۰۲
9	Fike	11-13	34	weflo	16-17-205
10	FIRE GUARD	4&96&15 6	35	WEFLO	227
11	FIRE PRO	3-4	36	Z_TIDE	207
12	GREEN FIRE	97	37	Patterson	231
13	HD FIRE PROTECT	163	38	SIEX	204
14	ISST	13-16	39	HD fire PROTECT	237
15	ksb	39-95	40	TRONFLEX	238
16	LIFECO	4-11	41	IRON MAN	239
17	Naxtec-TUNA	114	42	YOUNGJIN FLEX	240
18	NEWAGE	99			
19	pakpyro	203			

منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند، مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احماء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره شناسه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۲۲	شیر قطع کن پدیده اف میل وایفر flanged & grooved Water butterfly valve 300psi در میل وایفر سایز (اینچ): 2-4-5-6-8-10-12	wello	ایران	F061.1	UL, FM	HJ05.EK15503	۲۲۸۵۷۲۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۳	شیر قطع کن اف تی جی OS&Y flanged & grooved 300psi در میل وایفر سایز (اینچ): 12-10-8-6-5-4-2	wello	ایران	F011.1	UL, FM	HW82.EK15265	۲۲۸۵۷۲۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۴	شیر قطع کن اف تی جی wing check valve pst 300 در میل وایفر سایز (اینچ): 2-3-4-6-8-10-12	wello	ایران	F0411.375 F031.1	UL, FM	HMER.EK15264	۲۲۸۵۷۲۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۵	شیر قطع کن اف تی جی Y flanged & grooved 175psi در میل وایفر سایز (اینچ): 12-10-8-6-5-4-3-2-1	wello	ایران	F061.1	UL	HJ0V.EK16110	۲۲۸۵۷۲۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۶	شیر آتش دافنی فایر هارم Fire hydrant dry barve 200psi در میل وایفر سایز (اینچ): 2-3-4-6-8-10-12	wello	ایران	F073.1	UL, FM	HBOR.EK15909	۲۲۸۵۷۲۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۷	شیر آتش دافنی فایر هارم Fire hydrant wet barve 200psi در میل وایفر سایز (اینچ): 2-3-4-6-8-10-12	wello	ایران	F131.1	UL, FM	HBOR.EK15909	۲۲۸۵۷۲۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۸	شیر آتش دافنی فایر هارم POST INDICATOR VALVE 12-10-8-6-4-3-2-1 در میل وایفر	wello	ایران	F069.0	UL, FM	MCBZ.EK15479	۲۲۸۵۷۲۹۶	صبا تام صنعت

منظور شناسایی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند، مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.								
ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representation
۱۲۹	چراغ سرجی مخزن (فار کالین) 300PS	wefo	جرمنی	WP5	UL	VOKZ.555704	۲۲۸۵۲۲۹۶	سیا تام صنعت
۱۳۰	چراغ سرجی مخزن (فار کالین) 450PS ساز (چک) 8-6-6-4-3-2	wefo	جرمنی	F8001	UL, FM	USQT.553704	۲۲۸۵۲۲۹۶	سیا تام صنعت
۱۳۱	چراغ سرجی و سر SUPERVISORY SWITCH FOR OSBY نصب روی خط سازه (چک) 12-10-6-6-5-4-2	wefo	جرمنی	W057	UL, FM	USQT.553704	۲۲۸۵۲۲۹۶	سیا تام صنعت
۱۳۲	چراغ سرجی - موتور چک Water motor gong - Chamber WET ALARM CHECK VALVE ساز (چک) 8-6-6-4-3	wefo	جرمنی	F1511	UL	VPKJEX15915	۲۲۸۵۲۲۹۶	سیا تام صنعت
۱۳۳	سبد سطل BASKET STRAINER ساز (چک) 12-10-6-6-4-3-2 مخزن (فار کالین) 200PS	wefo	جرمنی	F1411	UL	HLVET.6330339	۲۲۸۵۲۲۹۶	سیا تام صنعت
۱۳۴	آب آتشان Pendent QR Type ۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD1-۳۰	UL	VNIV.EX۶۹۱	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۵	آب آتشان Upright QR Type ۵۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD1-۳۲	UL	VNIV.EX۶۹۱	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۶	آب آتشان Pendent SR Type ۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD1-۱۰	UL	VNIV.EX۶۹۱	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی:

شرکت مهندسی صبا تانم صنعت وارد کننده محصولات اطفاء حریق :

ROUCHTEC اسپرینکلر

ردیف	پرند	صفحه	ردیف	پرند	صفحه
1	اریا کوپلینگ	2	15	Naxtec-TUNA	58
2	AG Sprinkler	30-31 & 101-104	16	NEWAGE	99
3	Armstrong	26-30	17	Paratech(FESCO)	32-34
4	AYVAZ	39-40 & 94-97	18	RapidRop	20-26
5	Bristol	58-94	19	OTOMATIC SPRINKLER	34-37
6	changreal(CB)	37-39	20	Rolland	97-99
7	Chawla (OMEX)	51	21	ROUCHTEC	17
8	Fike	11-13	22	Safety Hitech	48-52
9	FIRE GUARD	4 & 38-39 & 100-	23	SAFEX	53-58
10	FIRE PRO	3-4	24	Sffeco-۲۲۰	16
11	GREEN FIRE	41-48	25	Sffeco-۲۲۲	17
12	HD FIRE PROTECT	105-107	26	SHIELD UK	17-19
13	ISST	13-16	27	SIEX	19-20 & 31
14	LIFECO	4-11	28	TYCO	2-3

منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representative
۱۱۱	سیستم اطفاء گاز ۱G-55 با فشار ذخیره سربلندر 200 و 300 بار به همراه د. بر فشار، کتنده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه ملحقات مربوطه	SIEK	اسپانیا	SIEX-55	Vds	S310004	۸۸۷۲۵۵۲۱	کتیبا کارسیناس
۱۱۲	سیستم اطفاء گاز ۱G-541 با فشار ذخیره سبلندر 200 و 300 بار به همراه شبر فعال کتنده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه ملحقات مربوطه	SIEK	اسپانیا	SIEX-541	UL-Vds	GAQF.EX26559, S310008	۸۸۷۲۵۵۴۱	کتیبا کارسیناس
۱۱۳	سیستم اطفاء گاز ۱G-541 با فشار ذخیره سبلندر 200 و 300 بار به همراه شبر فعال کتنده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه ملحقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای صنعتی و غیر صنعتی باشد)	SIEK	اسپانیا	SIEX-CO2	UL-Vds	GAMT.EX16320, S310021	۸۸۷۲۵۵۲۱	کتیبا کارسیناس
۱۱۴	آیفشان Horizontal Sidewall standard	ROUCHTE C	چین	SH-۱۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت
۱۱۵	آیفشان Horizontal Sidewall Quick	ROUCHTE C	چین	SH-۱۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت
۱۱۶	آیفشان Upright standard	ROUCHTE C	چین	SH-۱۰۳	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت
۱۱۷	آیفشان Upright Quick	ROUCHTE C	چین	SH-۱۰۴	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت
۱۱۸	آیفشان Pendent standard	ROUCHTE C	چین	SH-۱۰۵	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت
۱۱۹	آیفشان Pendent Quick	ROUCHTE C	چین	SH-۱۰۶	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت
۱۲۰	آیفشان Concealed Pendent standard	ROUCHTE C	چین	SH-۱۰۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت
۱۲۱	آیفشان Concealed Pendent Quick	ROUCHTE C	چین	SH-۱۰۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۱۶	صیا تام صنعت

فهرست محصولات اطلاع حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد نایب و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احواء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.							
ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تست	شرکت نماینده
	Product Name	Brand	Country	Part Number	Certificate	Test Number	Phone No
۱۴۱۶	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی با واکنش سریع (Concealed Pendent-QR Response) سایز 2/1" با k=5/6 و درجه حرارت c° 93/79/68/57 این برند به مدت محدود و به تعداد ۴۰۰۰۰ عدد اجازه فروش دارد.	Best	چین	BT-۰۰۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۷۷۶۲۳۰۹۰
۱۴۱۷	شیربست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱,۱/۴, ۱/۲, ۱/۲ in max working pressure: ۴۰۰ psi	Flowcom	چین	VTN-۰۱	UL	EX۲۷۶۹۹	۲۲۸۵۵۸۱۸
۱۴۱۸	اسپرینکلر - بالازن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵,۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT-۰۰۳	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶
۱۴۱۹	اسپرینکلر - بالازن - واکنش سریع - سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵,۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT-۰۰۴	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶
۱۴۲۰	اسپرینکلر - بالازن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵,۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT-۰۰۵	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶
۱۴۲۱	اسپرینکلر - بالازن - واکنش سریع - سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵,۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT-۰۰۶	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶

we work for your safety

کاتالوگ تجهیزات گازرسانی و آتشنشانی

GAS & FIREFIGHTING PRODUCT CATALOGUE

" we work for your safety and import
for overall of IRAN "

EVPU



www.sabatam.com

سویستی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۰۲۱- ۲۲۸۵۵۸۱۸

(Conventional Fire Alarm System)

na-de® سیستم اعلام حریق متعارف

مورد تأیید سازمان آتشنشانی



کنترل پنل

۲ زون - ۴ زون - ۶ زون - ۸ زون

Conventional Fire Control Panel
2 zone - 4 zone - 6 zone - 8 zone

EVPU



دکتور دودی

Optical - Smoke Detector



دکتور حرارتی

Heat Detector



نمائی اعلام حریق

Manual Call Point

EVPU



آزیر اعلام حریق

Sounder

EVPU



(Addressable Fire Alarm System) **na-De®** سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

مورد تأیید سازمان آتشنشانی



کنترل پنل
۱ لوپ - ۲ لوپ - ۴ لوپ

Addressable Control panel
1 loop - 2 loop - 4 loop

EVPU®



دکتور دودی

Addressable Smoke Detector



دکتور حرارتی

Addressable Rate Of Rise Heat Detector



شاسی اعلام حریق

Addressable Manual Call Point

EVPU®



آزیر اعلام حریق

Addressable Sounder

EVPU®



Date: September 20th , 2017

To Whom it may concern,

We, Na-De Elektronik San ve Tic A.Ş. , hereby confirm that company SABATAM SANAT it's address is unit 1, No.56, Zokayi alley, upper than Seyyed khandan bridge, Shariyati street / Tehran / Iran an agent of Na-De Elektronik San ve Tic A.Ş. for only Conventional Fire Alarm Systems & Addressable Fire Alarm Systems products in country of Iran.

SABATAM SANAT is authorized to market, sell and support for the fire protection .this agreement shall be valid for end of the year from the date hereof.

Yours faithfully,

Haldun ÖZÇELİK

General MÄNAGER

na-de®
ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez : 10058 Tuzluca Sok. No:5/1-3 Gazi Panel İstanbul/TST
Fakülte : 10058 Tuzluca Sok. No:5/1-3 Gazi Panel İstanbul/TST
Tel : 0216 301 11 00 / 0216 301 11 01 / 0216 301 11 02
Tic. Sic. No: 271411 / 271412 / 271413 / 271414 / 271415
Tic. Sic. No: 271411 / 271412 / 271413 / 271414 / 271415

شیر آلات WEFLO® (مورد تأیید سازمان آتشنشانی)

WEFLO Valve



Wafer Butterfly Valve

شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر
حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ): ۱۲ تا ۲۴



Water flow Detector
فلوسویچ

حداکثر فشار کاری: ۴۵۰ PSI
سایز (اینچ): ۸ تا ۲۴



Double Door Check Valve

شیر یکطرفه دوطرفه
حداکثر فشار کاری: ۱۷۵ PSI
سایز (اینچ): ۱۲ تا ۲۴



**Fire Hydrant
Dry - Barrel**

شیر آتشنشانی هیدرانت با مخزن خشک
حداکثر فشار کاری: ۲۵۰ PSI
سایز (اینچ): ۶ تا ۳۰



OS & Y Resilient Seated Gate Valve

شیر قطع کن از نوع OS & Y
حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ): ۱۲ تا ۲۴



Y - Strainer

صافی نوع Y
حداکثر فشار کاری: ۱۷۵ PSI
سایز (اینچ): ۱۲ تا ۲۴



Swing Check Valve

شیر یکطرفه
حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ): ۱۲ تا ۲۴



Wet Alarm Check Valve

حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI
سایز (اینچ): ۸ تا ۳۰

we work for your safety

شیر آلات WEFLO[®] (مورد تأیید سازمان آتشنشانی)

WEFLO Valve



Wafer Butterfly Valve
size 2" - 4"

PN16 / PN25



Globe Valve
size 2" - 12"

PN16/PN25 / Class125 / Class250



Automatic Air Vent Valve
size 1/2" - 1"

PN 16



Butterfly Valve
size 3" - 24"

150 PSI - 250 PSI



OS&Y Gate Valve
size 2" - 12"

PN 16



Balancing Valve
size 2" - 12"

PN 16 / Class 125



Gate Valve
size 1,1/4" - 16" (inch)

PN 10



Wafer Double Door Check Valve
size 2" - 24"

PN 16 / Class 125



Pressure Reducing Valve
size 1,1/2" - 12"



Y - Strainer
size 2" - 4"

PN16 / PN25 / Class 125 / Class250



Plug Valve
size 2" - 24"

PN 16 / PN 25



Swing Check Valve
size 2" - 24"

PN16 /PN25 / Class125 / Class250

www.sabatam.com

شویعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۰۲۱- ۲۲۸۵۵۸۱۸

ZONE CONTROL VALVE

زون کنترل ولو

زون کنترل ولو یا شیر ابتدای خط


یک واحد ترکیبی شامل :

شیرپروانه ای دریافت کننده سیگنال عبور جریان

فلوسوئیچ نشانگر جریان عبوری - شیر تست و درین

و مانومتر

در خط لوله سیستم اطفای حریق

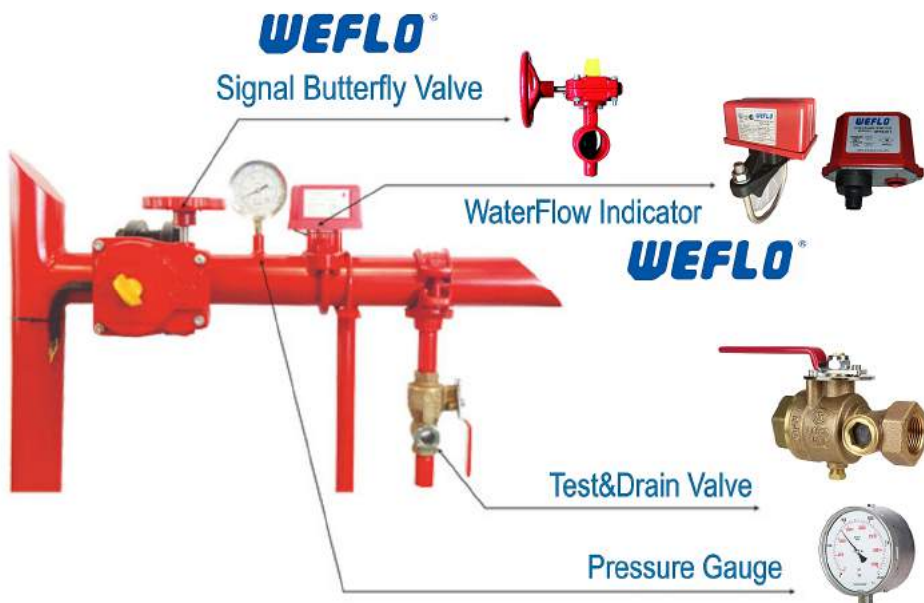

FLOWCOM GROUP

شیر تست و درین

Test & Drain Valve




VTN01 - 300PSI Test & Drain Valve

- Complies with the requirements of NFPA 13, NPPA 13D, and NFPA 13R requirements.
- Combines the functions of test and drain for wet sprinkler systems.
- Single-handle ball valves with three working positions.
- Tamper resistant test orifice and sight glass for the visual control.
- The "OFF" position can be locked to avoid misoperation.
- NPT threads end (BSPT available).
- Specifiable orifice Sizes: 3/8"(K2.8), 7/16"(K4.2), 1/2"(K5.6), 17/32"(K8.0).
- UL/ULC Listed



Materials:

Body	Forged Brass
Ball	Brass chrome plated
Seat	PTFE
Stem	304SS
Sight glasses	Polycarbonate
Indicator Plate	Steel
Handle	Steel

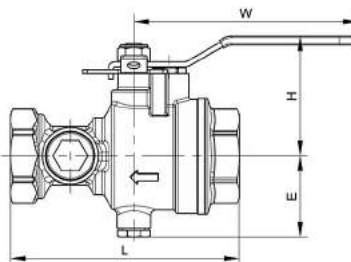

Dimension:

Part	SIZE		L		H		E		W		Weight	
Number	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs	kg
VTN01-025	1	25	5.12	130	2.68	68	1.01	40	4.96	126	2.87	1.3
VTN01-032	1 1/4	32	5.12	130	2.68	68	1.81	46	4.96	126	3.09	1.4
VTN01-040	1 1/2	40	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	6.62	3.0
VTN01-050	2	50	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	7.06	3.2

we work for your safety

WEFLO®

青岛伟隆阀门股份有限公司

WEFLO VALVE CO., LTD.

Intersection of Huadong Road and Chunyang Road
Qingdao National High-tech Industrial Development Zone
TEL: +86 532 87905016, 87905017 FAX: +86 532 87905015
E-mail: info@weflovalve.com Web: www.weflovalve.com

Distributor Agreement

Date: Dec.26 , 2016

To Whom it may concern,

We, WEFLO Valve Co., Ltd ., hereby confirm that company SABATAM SANAT it's address is an exclusive distributor of WEFLO brand product in country of Iran.

SABATAM SANAT is authorized to market, sell and support for the fire protection .this agreement shall be valid for two years period from the date hereof.

Yours faithfully,

Guo Chengni
Overseas Sales Director
WEFLO VALVE CO., LTD

www.sabatam.com

شویعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۰۲۱- ۲۲۸۵۵۸۱۸

we work for your safety

ROUCHTEC Sprinkler

With UL standard

Different thermal sensitivities

Various alloys

Various in type of water spray

Sprinkler Bulb Made in GERMAN JOB Company

ROUCHIEC اسپرینکلر

با استاندارد UL که بلب آن توسط کمپانی JOB آلمان ساخته شده است.

متنوع در نوع پاشی آب - حساسیت حرارتی مختلف - آلیاژهای متنوع

ROUCHTEC® FIRE SPRINKLER

TECHNICAL SPECIFICATION

Model & Sprinkler I.D. No.	SH003/SH004	SH005/SH006	SH017/SH018	SH007/SH008
Style	Upright	Pendent	Horizontal Sidewall	Concealed Pendent
Bulb Nominal Dia. & Response	5mm, Standard Response or 3mm, Quick Response			
Thread Size [Optional]	NPT 1/2 or R1/2			
Nominal Orifice Size	1/2 Inch			
Nominal K-Factor	5.6 (U.S.)/80 (metric)			
Max. Working Pressure	175 psig/1.2 mpa (1.2 bar)			
Factory Hydrostatic Test	100% @ 800psig (3.4 mpa)			
Min. Operating Pressure	7 psig/0.048 mpa (0.48 bar)			
Sprinkler Finish [Optional]	Natural Brass, Chrome Plated or White Color Coated			
Escutcheon Finish	Chrome Plated or Color Coated in Any Color			
Listings and Approvals	UL (United States)/ULC (Canada)			

AVAILABLE TEMPERATURE RATING

Temp. Classification	Ordinary	Ordinary	Intermediate	Intermediate
Nominal Temp. Rating	135°F/57°C	155°F/68°C	175°F/79°C	200°F/93°C
Max. Ambient Temp. Allowed	115°F/46°C	135°F/57°C	155°F/68°C	180°F/82°C
Max. Recommended Ambient Temp.	100°F/38°C	100°F/38°C	150°F/65°C	150°F/65°C
Glass Bulb Color	Orange	Red	Yellow	Green

SPRINKLER MATERIALS

Frame	Bronze Forging UNS-C87400 or Casting DZR
Deflector	Brass UNS-28000
Glass Bulb	Glass with Glycerin Solution, JOB® G5 or F3
Set Screw	Brass UNS-28000
Button	Brass UNS-28000
Spring	Stainless Steel
Seal	Teflon® Tape
Escutcheon	Cold Rolled Steel



www.sabatam.com

شویتنی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۰۲۱

we work for your safety

Sprinkler Heads



ROUCHTEC Sprinkler Heads



Response: Standard or Quick
Orifice Size: 1/2" (15mm)
Thread Size: NPT1/2" or R1/2" (ISO/1)
Temp. Rating: 57, 68, 79, 93 degrees centigrade.
Maximum Service Pressure: 175 psig / 1.2 Mpa (12 bar)
Listing and Approvals: UL / ULC / CCC (China)
Finishes: Natural Brass, Chrome Plated.



Pendent Sprinkler

Coverage: Produces a hemispherical water distribution pattern below the deflector
Installation: Installed with the deflector facing downward

Horizontal Sidewall Sprinkler

Coverage: Water discharged is directed primarily outward and downward in a quarter spherical pattern, a portion of the spray is also directed towards the back wall.
Installation: Designed for installation along a wall or the side of a beam just beneath a smooth ceiling



Upright Sprinkler

Coverage: Produces a hemispherical water distribution pattern below the deflector
Installation: Installed on the top side of the branchline piping of a sprinkler system

Concealed Sprinkler

Coverage: Produces a hemispherical water distribution pattern below the deflector
Operation: The cover plate conceals the sprinkler operating components above the ceiling. It is soldered to the enclosure at 3 equidistant locations and will separate from the enclosure when it reaches the specified temperature



www.sabataam.com

شویعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱

ROUCHTEC INTERNATIONAL LIMITED

AGENCY AGREEMENT

Ref. No.RTC-07-002

This agreement is made and entered into by and between the parties concerned on Jun 21, 2015 on the basis of equality and mutual benefit to develop business on terms and conditions mutually agreed upon as follows:

CLAUSE1. THE PARTIES CONCERNED

Party A: ROUCHTEC INTERNATIONAL LIMITED

RM. 911, YIMIN ROAD, ZHONG SHAN DIST., DALIAN, 116001, CHINA
TEL.: +86 15541185703

Party B: SABA TAM SANAT

Head Office Address: Unit 1, No.56, Zokayi Alley, Uper than Seyyed Khandan bridge,
Shariyati Street/Tehran / Iran
Direct Manager: Mr. Mostafa Hajizadeh
Tel.: 00 98 212 285 58 18
Fax: 00 98 212 284 84 00
Mobile: 00 98 912 2172289

CLAUSE2. APPOINTMENT

Party A hereby appoints Party B as its exclusive agent to sell the products stipulated in Clause 3 in the territory stipulated in Clause 4, and Party B accepts and assumes such appointment.

CLAUSE 3.PROJECTS

Party A grants Party B rights for selling UL Listed FIRE SPRINKLERS ONLY.

CLAUSE 4. TERRITORY

In Iran only.

CLAUSE 5. MINIMUM TURNOVER

Party B shall undertake to purchase annually above products from Party A for NOT LESS THAN 30000 PCS.

CLAUSE 6. PRICE and PAYMENT

The price list and its validity period shall be fixed through negotiation between Party A and Party B;

Payment by 100% T/T before production (Invoice Amount≤US\$10,000.00);

T/T 50% down payment before production, balance before shipment (Invoice Amount>US\$10,000.00).

CLAUSE 7. EXCLUSIVE RIGHT

In consideration of the exclusive rights granted herein, Party A shall not, directly or indirectly sell or export the products stipulated in Clause 3 to customers in the TERRITORY through channels other than Party B; Party B shall not sell, distribute or promote the sales of any products competitive with or similar to the above products in the TERRITORY. Party A shall refer to Party B any enquiries or orders for the commodity in question received by Party A from other firms in TERRITORY during the validity of this agreement.

CLAUSE 8. INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

ROUCHTEC INTERNATIONAL LIMITED
www.rouchtec.com

www.sabataam.com

شویعتی - بالاتر از بل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸

ROUCHTEC INTERNATIONAL LIMITED

Party B may use the trade-marks owned by Party A for the sale of the FIRE SPRINKLERS covered herein within the validity of this agreement, and shall acknowledge that all patents, trademarks, copy rights or any other industrial property rights used or embodied in the FIRE SPRINKLERS shall remain to be the sole properties of Party A. Should any infringement be found, Party B shall promptly notify and assist Party A to take steps to protect the latter rights.

CLAUSE 9. DURATION OF AGREEMENT

This agreement comes into force when duly signed by the both parties concerned and legalized by the respective authorities. And remains valid up to Jun.20, 2017 and will be automatically extended each time for 2 years, unless either party gives notice of termination by written letter or email three months prior to its expiry date.

This agreement automatically gets canceled if Party B failed to meet the purchases tasks agreed upon by this agreement, and that could be avoided by mutual written agreement as special case. The purchase quantity and price shall be agreed upon by the both parties concerned each year.

CLAUSE 10. APPLICABLE LAW

The present agreement is governed by the China and Iran laws.

CLAUSE 11. ARBITRATION

All disputes arising from performance of this agreement shall be settled through friendly negotiation. Should no settlement be reached through negotiation, the case shall then be submitted for arbitration to the Foreign Trade Arbitration Court at the International Chamber of Commerce, Geneva, and the rules of this court shall be applied. The award of the arbitration shall be final and binding upon both parties.

This agreement will come into effect when duly signed by authorized persons and stamped with official seals of both Party A and Party B.

ROUCHTEC INTERNATIONAL LIMITED

For and on behalf of
ROUCHTEC INTERNATIONAL LIMITED

By: 
Authorized Signature(s)
Jason Shi, Managing Director
(Signed and Stamped by Party A)

SABA TAM SANAT

By: _____
Mr. Mostafa Hajizadeh, Director Manager
(Signed and stamped by Party B)

ROUCHTEC INTERNATIONAL LIMITED
www.rouchtec.com

www.sabataam.com

شویعتی - بالاتر از بل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸

شیر آلات حساس به زلزله مکانیکال Sismik®

Mechanical Earthquake Valve

In all Size (1" - 8")

Pressure up to 60 pond

مورد تأیید سازمان آتشنشانی

در کلیه سایزها (۱ اینچ تا ۸ اینچ)

تا فشار ۶۰ پوند



شیر آلات حساس به زلزله الکترومکانیکال Sismik®

Electromechanical Earthquake Valve

In all Size (1" - 8")

Pressure up to 60 pond

مورد تأیید سازمان آتشنشانی

در کلیه سایزها (۱ اینچ تا ۸ اینچ)

تا فشار ۶۰ پوند

SISCUT: این نوع از شیرهای حساس به زلزله هم به صورت مکانیکی هم بصورت الکتریکی کار میکنند.



NOFIRE: این نوع از شیرهای حساس به زلزله فقط به صورت الکتریکی کار می کنند



Solenoid valve

Size: 1/2" - 2"

Pressure : 0 - 1/4 pond

Body Material :

Aluminum

Sismik شیر برقی

سایز : ۱/۲ اینچ تا ۲ اینچ

فشار کاری : ۰ تا ۱/۴ پوند

جنس بدنه : آلومینیوم

تنظیم مجدد : دستی



Sismik دتکتور نشت یاب گاز، منوکسید کربن و ترکیبی

Gas - Carbon Monoxide - Hybrid Detector Sismik



we work for your safety

Sismik®

İstima Soğutma ve Güvenlik Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

03.04.2015

Aşağıda imzası bulunan bız SİSMİK İSTİMA VE GÜV.SİS.SAN.VE TİC.A.Ş., İran pazarında Sismik marka tüm ürünlerinin satışı için,yine aşağıdaki bilgileri bulunan firmayı yetkili satıcı olarak tayin ediyoruz.

İş bu belge 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

SAMA TAM SANAT

Addres:Unit 1 No:56 Zokayi Alley,

**Uper Than Seyyed Khandan Bridge,Shariyati Street
Tehran-IRAN**

Managing Director : Mostafa Hajizadeh

Sismik®
İSTİMA SOĞUTMA VE GÜV. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.
Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat:5 No:309
34385 Örnekdarı - Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 222 29 19 pbx - Fax: 0212 222 29 01
Sisik V.D. 4710110423 Ticaret Sicil No:430766
www.sismik.com.tr e-mail:sismik@sismik.com.tr

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 309 34385 Örnekdarı - Şişli - İstanbul
Tel : 0212 222 29 19 pbx | Faks : 0212 222 29 01
www.sismik.com.tr | e-mail: sismik@sismik.com.tr

www.sabatam.com

شویعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکابی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱

we work for your safety




Al Khoory Pumps

UL Listed End suction pumps

پمپ های فهرست شده آشنشانی

پمپ با انتهای مکند، دارای نائیدیه UL

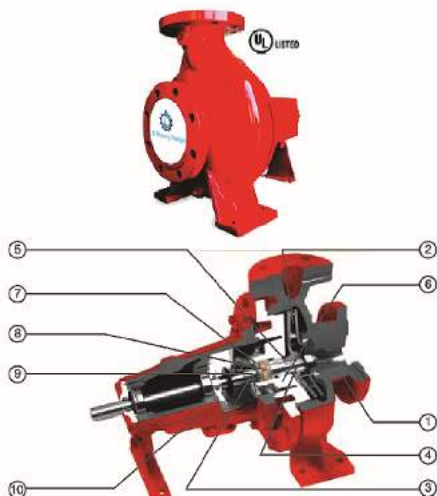

Material of Constrution:

Part No	Part Name	Material
1	Casing	Ductile Iron
2	Impeller	Bronze
3	Shaft Sleeve	SS 304
4	Shaft	Alloy Steel
5	Waer Ring	Bronze/SS 304
6	Stuffing Box	Ductile Iron
7	Gland Packing	Graphite Impregnated
8	Lantern Ring	SS 304
9	Packing Gland	SS 304
10	Bearing Housing	Cast Iron

www.sabatam.com

شویعتی - بالاتر از ۱۵۰ سید خندان - نبش کوچه ذکابی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۰۲۱- ۲۲۸۵۵۸۱۸

Fire Pumps

پمپ های آتشنشانی

UL Listed End suction pumps

پمپ با انتهای مکنده دارای تأییدیه UL

Technical Specifications


RATED CAPACITY: 30 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS40-26E	108-134	2900	2.5	1.5	1
2	AKS50-26E	118-139	2900	2.5	2	1
RATED CAPACITY: 100 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS40-26E	105-132	2900	2.5	1.5	1
2	AKS50-26E	120-139	2900	2.5	2	1
RATED CAPACITY: 150 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS50-26E	115-138	2900	2.5	2	1
RATED CAPACITY: 200 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS50-26E	103-131	2900	2.5	2	1
2	AKS65-26E	106-134	2900	3	2.5	1
RATED CAPACITY: 250 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS65-26E	106-134	2900	3	2.5	1
RATED CAPACITY: 300 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS65-26E	104-131	2900	3	2.5	1
RATED CAPACITY: 400 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS80-26E	110-126	2900	4	3	1
RATED CAPACITY: 450 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS80-26E	103-127	2900	4	3	1
RATED CAPACITY: 500 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS80-26E	107-126	2900	4	3	1
2	AKS100-26EH	113-135	2900	5	4	1
3	AKS100-32EH	171-208	2900	5	4	1
RATED CAPACITY: 750 USGPM						
SL NO	PUMP MODEL	UL LISTED PRESSURE (PSI)	RATED SPEED	SUCTION INLET DIA (INCH)	DISCHARGE INLET DIA (INCH)	STAGES
1	AKS100-26EH	114-133	2900	5	4	1
2	AKS100-32EH	161-201	2900	5	4	1



پمپ های فهرست شده آتشنشانی

پمپ های اسپلیت کیس، دارای تأییدیه UL&FM

UL Listed and FM approved horizontal split case pumps

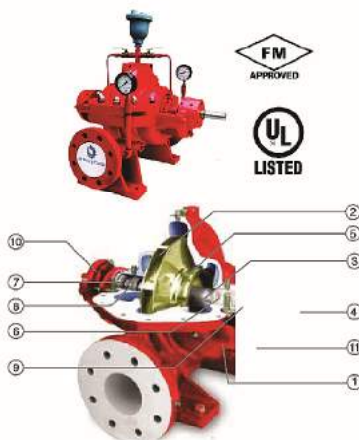

Material of Construction:

Part No	Part Name	Material
1	Casing	Ductile Iron
2	Impeller	Bronze
3	Shaft Sleeve	SS 304
4	Shaft	Alloy Steel
5	Waer Ring	Bronze/SS 304
6	Stuffing Box	Ductile Iron
7	Gland Packing	Graphite Impregnated
8	Lantern Ring	SS 304
9	Packing Gland	SS 304
10	Bearing Housing	Cast Iron

Fire Pumps

پمپ های آتشنشانی

پمپ های اسپلیت کیس، دارای تأییدیه UL&FM

UL Listed and FM approved horizontal split case pumps

RATED CAPACITY - 300 US GPM

Sl. No.	Pump Model	UL Listed/FM Approved Pressure(PSI)	Rated Speed (RPM)	Suction Inlet Dia. (Inch)	Discharge Outlet Dia. (Inch)	Stage(s)
1	AKH-80-270	94-149	2900	5	3	1

RATED CAPACITY - 500 US GPM

Sl. No.	Pump Model	UL Listed/FM Approved Pressure(PSI)	Rated Speed (RPM)	Suction Inlet Dia. (Inch)	Discharge Outlet Dia. (Inch)	Stage(s)
1	AKH 80-270	94-149	2900	5	3	1
2	AKC-100-320	112-212	2950	6	4	1

RATED CAPACITY - 750 US GPM

Sl. No.	Pump Model	UL Listed/FM Approved Pressure(PSI)	Rated Speed (RPM)	Suction Inlet Dia. (Inch)	Discharge Outlet Dia. (Inch)	Stage(s)
1	AKC-100-320	105-211	2950	6	4	1

RATED CAPACITY - 1000 US GPM

Sl. No.	Pump Model	UL Listed/FM Approved Pressure(PSI)	Rated Speed (RPM)	Suction Inlet Dia. (Inch)	Discharge Outlet Dia. (Inch)	Stage(s)
1	AKC-100-320	144-205	2950	6	4	1
2	AKC-125-380	148-230	2900	8	5	1

RATED CAPACITY - 1250 US GPM

Sl. No.	Pump Model	UL Listed/FM Approved Pressure(PSI)	Rated Speed (RPM)	Suction Inlet Dia. (Inch)	Discharge Outlet Dia. (Inch)	Stage(s)
1	AKC-125-380	144-231	2900	8	5	1

RATED CAPACITY - 1500 US GPM

Sl. No.	Pump Model	UL Listed/FM Approved Pressure(PSI)	Rated Speed (RPM)	Suction Inlet Dia. (Inch)	Discharge Outlet Dia. (Inch)	Stage(s)
1	AKC-125-380	138-230	2900	8	5	1

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160824-EX26723
Report Reference EX26723-20150609
Issue Date 2016-AUGUST-24

Issued to: AIKAH PUMP ASSEMBLY L.L.C
P.O BOX 5804
DUBAI, U.A.E UNITED ARAB EMIRATES

This is to certify that representative samples of CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE
Single Stage Type –
AKH 80-270, AKC-100-320, AKC-125-300, AKC-125-380.

All models are intended for installation with the shaft in the horizontal position.

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 448, Centrifugal Stationary Pumps for Fire-Protection Service

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.

B. Mahne

Brian Mahneholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at ulcsa.ul.com/about-us/locations



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160825-EX27167
Report Reference EX27167-20160824
Issue Date 2016-AUGUST-25

Issued to: AIKAH PUMP ASSEMBLY L.L.C
Ras Al Khor Industrial Area 2
DUBAI, U.A.E
5804 UNITED ARAB EMIRATES

This is to certify that representative samples of CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, END SUCTION
See Addendum Page.

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 448, Pumps for Fire-Protection Service
Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.

B. Mahabadi

Bruce Mahabadi, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/customer-service>



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160825-EX27167
Report Reference EX27167-20160824
Issue Date 2016-AUGUST-25

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

Centrifugal Fire Pumps, End Suction, Single Stage

All models are intended for installation with the shaft in the horizontal position.

SL No.	Rated Capacity, U S GPM	Size, In.	Model	Pressure Rating, psi	Approx Speed RPM	Maximum Working Pressure Psi	Rated Net Pressure Psi		Impeller Diameter, mm.	
							Min.	Max.	Min.	Max.
1	50	2.5x1.5	AKS-40-26	108 - 134	2900	235	108	134	236	264
2	60	2.5x2	AKS50-26	118 - 139	2900	235	118	139	245	264
3	100	2.5x1.5	AKS-40-26	105 - 132	2900	235	105	132	236	264
4	100	2.5x2	AKS50-26	120 - 139	2900	235	120	139	245	264
5	150	2.5x2	AKS50-26	116 - 138	2900	235	116	138	245	264
6	200	2.5x2	AKS50-26	109 - 131	2900	235	109	131	245	264
7	200	3x2.5	AKS65-26E	106 - 134	2900	228	106	134	236	264
8	250	3x2.5	AKS65-26E	106 - 134	2900	228	106	134	236	264
9	300	3x2.5	AKS65-26E	104 - 131	2900	228	104	131	236	264
10	400	4x3	AKS 80-26E	110 - 128	2900	235	110	128	245	264
11	450	4x3	AKS 80-26E	108 - 127	2900	235	108	127	245	264
12	500	4x3	AKS 80-26E	107 - 126	2900	235	107	126	245	264
13	500	5x4	AKS 100-26EH	118 - 135	2900	240	118	135	245	264
14	500	5x4	AKS 100-32EH	171 - 206	2900	239	171	208	300	329
15	750	5x4	AKS 100-26EH	114 - 133	2900	240	114	133	245	264
16	750	5x4	AKS 100-32EH	161 - 201	2900	239	161	201	300	329

B. Mahesh

Bruce Maheshwari, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/about/location>







Member of the FM Global Group

Certificate of Compliance

This certificate is issued for the following:

Centrifugal Fire Pumps (Axial Split-case Type)
Model AKH 98-370, AKC 100-320, AKC 125-380
 (see ratings page 2)

Prepared for:


Aikah Pump Assembly LLC
 Ras Al Khair Industrial Area 2
 PO Box 5904
 Dubai, UAE

FM Approvals Class: 1311

Approval Identification: 3055286 Approval Granted: August 18, 2016

To verify the product continues to be Approved please refer to: www.approvalguide.com.

Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the
 constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.


 David B. Fuller
 AVE, Manager of Fire Protection
 FM Approvals
 1151 Boston-Providence Turnpike
 Norwood, MA 02062 USA

Page 1 of 2





Member of the FM Global Group

Certificate of Compliance

Product	Rated Capacity, gpm/ft ³	Rated Capacity, gpm/ft ³	Rated Dis. Head at Rated Capacity, ft/m	Rated Dis. Head at Rated Capacity, ft/m	Rated Speed, rpm	Net Power, hp/kw	Net Power, hp/kw	Net Power, hp/kw	Net Power, hp/kw
AKH 100-270	300	1120	81-540	850-1025	2900	5	5	5	5
AKH 100-270	300	1050	75-540	800-900	2900	5	5	5	5
AKC 100-320	300	1000	115-515	710-740	2900	6	6	6	6
AKC 100-320	750	2040	105-511	775-1485	2900	6	6	6	6
AKC 125-380	1000	2770	144-500	965-1415	2900	8	8	8	8
AKC 125-380	1500	3760	135-530	900-1645	2900	8	8	8	8
AKC 125-380	1200	4730	131-521	875-1655	2900	8	8	8	8
AKC 125-380	1000	5940	125-501	800-1655	2900	8	8	8	8

Page 2 of 2

برخی از پروژه های شرکت مهندسی صباتام صنعت



سیتی سنتر خلیج فارس :

مجتمع تجاری ، فرهنگی ، ورزشی و اقامتی خلیج فارس با زیربنای ۸۰۰۰۰ مترمربع در ۸ طبقه ، شامل ۴ طبقه تجاری ، ۱ طبقه فرهنگی ورزشی و ۳ طبقه اقامتی با ۳۰۰ باب مغازه و هایپر مارکتی به وسعت ۵۰۰۰ متر مربع و فوت کرفی با ۲۵۰ نفر ظرفیت ، می باشد.



بانک پاسارگاد (بانک هزاره سوم) :

این پروژه با کاربری اداری - تجاری شامل ۱۷ طبقه به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع در تهران
خیابان میرداماد بین ولیعصر و آفریقا می باشد.



مجتمع مسکونی خزانه :

مجتمع مسکونی خزانه به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع در منطقه خزانه احداث شده است. این مجتمع شامل ۸ طبقه و در مجموع شامل ۱۲۰ واحد مسکونی در متراژهای ۶۰ تا ۱۰۰ متری می باشد. دو طبقه پارکینگ و ۱۳۰ واحد پارکینگ نیز از دیگر متعلقات این مجتمع مسکونیست.



مجمع مسکونی باران:

پروژه ایی به مساحت : ۷۰۰۰۰ مترمربع با کاربری مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران
مالک : آقای شیروانی



مجتمع اداری سهروردی:

پروژه ایی به مساحت : ۶۳۰۰۰ مترمربع با کاربری اداری واقع در تهران - خیابان سهروردی
مالک : شرکت پارسا فیدار پایدار



پروژه بازار آهن :

پروژه ایی به مساحت : ۱۰۰۰۰۰ مترمربع با کاربری تجاری واقع در بازار آهن تهران
مالک : آقای ترامشلو




پروژه تجاری-اداری آفتاب:

پروژه ای به مساحت: ۳۰۰۰۰ مترمربع با کاربری تجاری-اداری واقع در منطقه ۲۲ تهران
مالک: آقای افراشته پور



مجتمع مسکونی دیانا :

مساحت پروژه ۱۵۰۰۰ متر مربع ، با کارایی اداری و تجاری واقع در خیابان اندرزگوی تهران

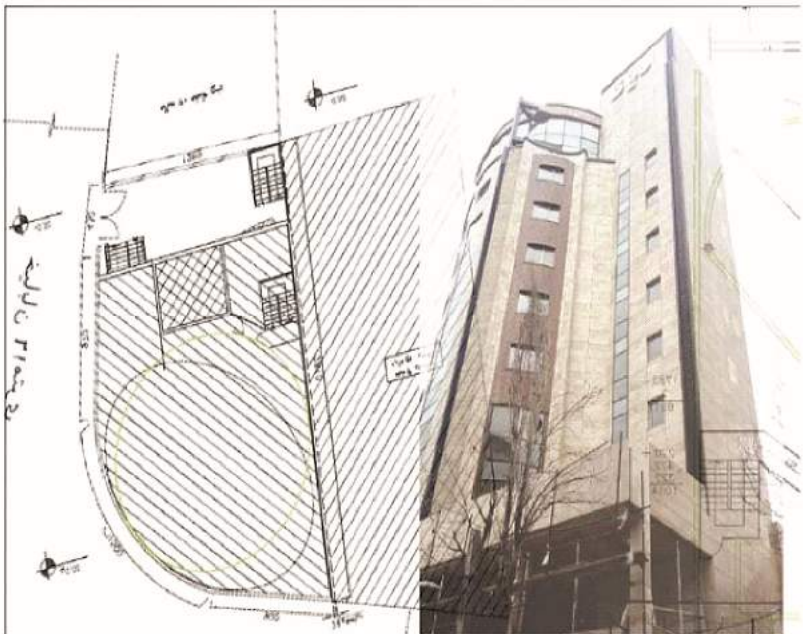

we work for your safety

مسکونی سوهانک - ۱۴ واحدی - مالک : آقای رزم پور



www.sabatam.com

شریعتی - بالانتر از پل سید خندان - نیش گوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۰۲۱

برج مسکونی یاس :

برج مسکونی ۲۰۰ واحدی یاس سازمان نظام مهندسی استان تهران - با مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع
واقع در انتهای اتوبان همت



۶۰ واحدی و لنجک - مالک : آقای مالکی



مسکونی - خیابان مدنی - مالک : آقای یزدان پناه



مسکونی - میدان قزوین - مالک آقای محسنی



www.sabataam.com

شویعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۰۲۱

۲۴ واحدی - جردن - مالک : آقای میرزایی



مسکونی - ۶ طبقه - خیابان اندرزگو - مالک: آقای کار جو



۲۴ واحدی ولیعصر - مالک آقای جهانی



۲۴ واحدی جشنواره - مالک : آقای جمشیدی



مسکونی امیریه - مالک: آقای حیدری



we work for your safety

مجتمع مسکونی ۴۰ واحدی سوهانک



www.sabatom.com

شویعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۲۱

مسکونی ۹ طبقه لوکس و لنجک



برج ۱۴ طبقه بارنوآ - مالک: آقای پاکشان
واقع در نیاوران در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع
۱۰ طبقه مسکونی - ۳ طبقه پارکینگ



مجتمع مسكونی ۱۰۰ واحدی پردیس



www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۰۲۱

پروژه اطلس گاندی :

مساحت پروژه : ۳۰۰۰۰ متر مربع

مالک : شرکت اطلس ایرانیان

خیابان گاندی جنوبی




we work for your safety

پروژه برج IT بانک ملت:

مساحت پروژه: ۶۰۰۰۰ متر مربع

مالک: بانک ملت

از گل خ گلچین نبش کوچه شیرینی

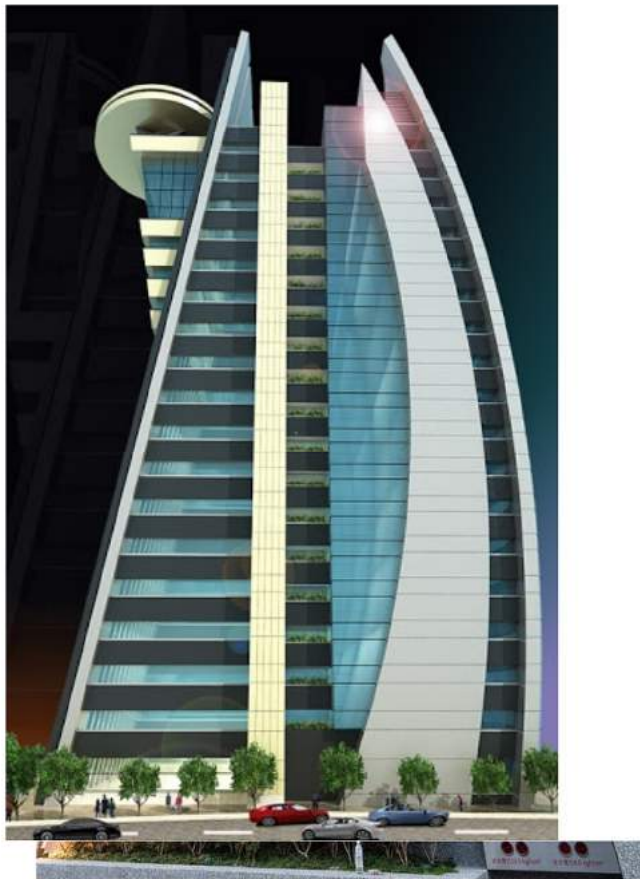

www.sabatam.ir

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸ فکس: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۸۰۰

پروژه باغ جهان :

مساحت پروژه : ۵۰۰۰۰ متر مربع

مالک : شرکت اطلس ایرانیان

میدان پونک جنب دانشگاه آزاد



پروژه تکین شهری :

مساحت پروژه : ۴۰۰۰۰ متر مربع
مالک : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران



پروژه مسكونی الهیه به مساحت ۲۰.۰۰۰ متر مربع



www.sabatam.com

شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - نبش کوچه ذکایی - پلاک ۵۶ - واحد ۱

تلفن : ۲۲۸۵۵۸۱۸ - ۰۲۱


تامین و تجهیز ملزومات سکوهاى نفتى و گازى



تأمین و تجهیز ملزومات پروژه خط مترو هشنگرد



تأمین و تجهیز ملزومات پروژه خطوط مترو دبی

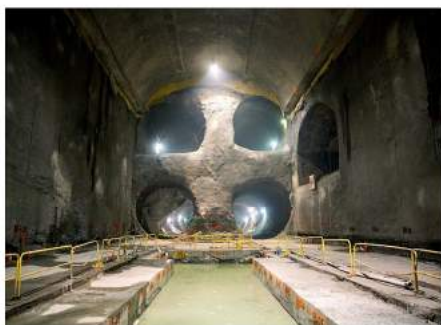

مسکونی ۹ طبقه لوکس جمشیدیه
 پروژه کوثر - سازمان نظام مهندسی استان تهران - انتهای اتوبان همت
 پروژه افست حکیمیه
 مجتمع مسکونی ۲۴ واحدی داراباد
 مجتمع مسکونی ۲۴ واحدی شهران
 مجتمع مسکونی - واقع در بنی هاشم - مالک آقای کندری
 پروژه ولنجک - مالک آقای یاسینی
 پروژه شیان - مالک آقای یوسفی
 پروژه تجریش - مالک آقای میرزایی
 پروژه خیابان قزوین - مالک آقای محسنی
 پروژه خیابان امیریه - مالک آقای قاسمی
 پروژه خیابان دولت - مالک آقای پولادی
 پروژه رسالت - مالک آقای طاهری
 پروژه میدان فاطمی - مالک آقای کریمی

طراحی، توسعه شبکه و اجرای گازرسانی شرکت آهاب کار واقع در دماوند شهرک آویشن
طراحی، مشاوره و اجرای تاسیسات گازرسانی پروژه شمیران ستر واقع در بزرگراه ارتش
اجرای پروژه انشعابات منطقه ۵ گازی تهران
(ساخت، نصب و جابجایی علمک‌های این منطقه) با شماره قرار داد ۰۳۱۰۷۰
اجرای پروژه توسعه شبکه گازرسانی منطقه گازی طی ۳ سال متوالی (از سال ۹۰ تا ۹۲)
طراحی، مشاوره، اجرای لوله کشی و توسعه شبکه فشار قوی گروه مشاورین مهندس باباپور
اجرای لوله کشی و طراحی سیستم مهندس بهاری واقع در مقدس اردبیلی با استقرار
ایستگاه ۲۰۰۰
اجرای لوله کشی پروژه ۴۰۰ واحدی مربوط به موسسه نشر امام خمینی با استقرار
ایستگاه ۲۰۰۰
اجرای لوله کشی دویوندی مجتمع مسکونی صبا به آدرس کامرانیه خیابان تاجیک
اجرای لوله کشی فشار قوی پروژه مسکونی ۱۲۰۰ واحدی باغ بهشت
به آدرس سعادت آباد - بلوار ۲۴ متری - انتهای خیابان سوم شرقی
مشاوره، طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های گازرسانی مربوط به گروه مشاورین مهندس
صحیح النسب
طراحی، مشاوره و اجرای لوله کشی پروژه‌های ۵۰۰ و ۱۶۴ واحدی کوه واقع در پردیس